

Block E - Level 03 - Part 1 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (1 OF 2) - LEVEL 03							
219	Studio	2.8	98	MET		47	15
220	Bedroom	3.1	97	MET			
221	Living Room	1.2	91	MET		40	12
222	Bedroom	1.4	92	MET			
223	Bedroom	3.5	96	MET			
224	Living Room	3.3	98	MET		52	19
225	Bedroom	3.3	98	MET			
226	Bedroom	1.1	70	MET			
227	Living Room	1.1	77	MET			
228	Bedroom	0.9	67	MET			
229	Bedroom	0.9	43	MET			
230	Living Room	0.9	38	MET			
231	L/K/D	1.5	86	N/A			
232	Bedroom	1.4	74	MET			
233	Bedroom	0.4	11	MET			
234	Living Room	0.8	40	MET			
235	Bedroom	0.8	37	MET			
236	Bedroom	0.9	34	MET			
237	Living Room	1.7	59	N/A			
238	Bedroom	0.7	25	MET			
239	Living Room	1.1	80	MET			
240	Bedroom	1.2	56	MET			
241	Bedroom	0.5	28	MET			
242	L/K/D	1.9	83	N/A			
243	Bedroom	1.2	47	MET			
244	Bedroom	1	29	MET			
245	L/K/D	2.2	78	N/A		35	5
246	Bedroom	1.6	65	MET			
247	Bedroom	1.6	50	MET			
248	Living Room	1.6	48	MET		28	1
249	Bedroom	1.4	36	MET			
250	Bedroom	1.1	35	MET			
251	Living Room	1.4	42	MET		22	0
252	Bedroom	1.2	34	MET			
253	Living Room	1.3	39	MET		23	0
254	Bedroom	1.2	34	MET			
255	Living Room	1.2	32	MET		20	0
256	Bedroom	0.9	29	MET			
257	Bedroom	1.3	75	MET			
258	Living Room	1.5	81	MET			
259	Bedroom	1.5	80	MET			
260	Living Room	2	90	MET			
261	Living Room	1.9	89	MET			
262	Bedroom	1.3	78	MET			
263	Living Room	1.4	24	MET			
264	Living Room	1	20	MET			
265	Bedroom	1	18	MET			
266	Bedroom	1	18	MET			
267	Living Room	2.2	57	N/A			
268	Bedroom	1.2	29	MET			
269	Living Room	1.5	38	MET			
270	Bedroom	1.6	31	MET			
271	Bedroom	1.6	48	MET			
272	L/K/D	2.2	82	N/A			
273	Bedroom	1.3	61	MET			

Table 07: Assessment Data

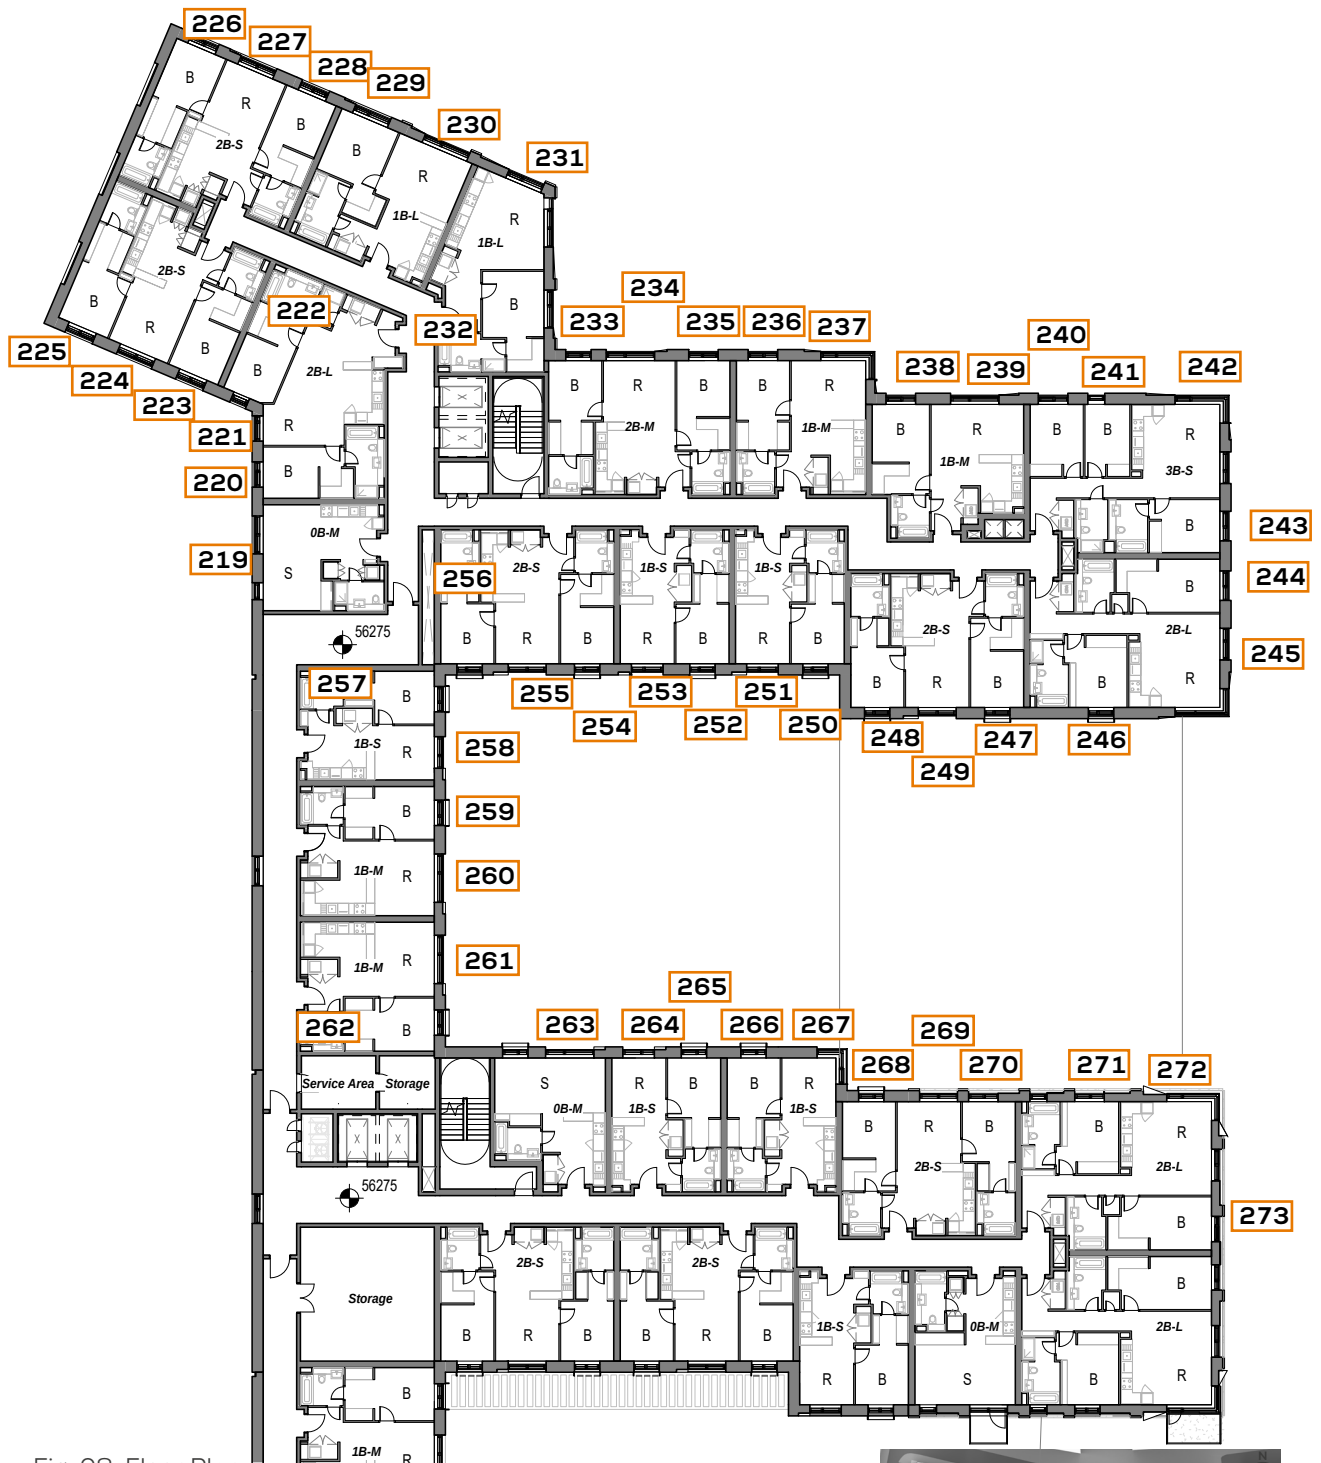


Fig. 08: Floor Plan

Block E - Level 03 - Part 2 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (2 OF 2) - LEVEL 03							
274	Bedroom	1.4	55	MET			
275	L/K/D	3.4	100	N/A		49	18
276	Bedroom	2.1	91	MET			
277	Living Room	2.2	98	MET		63	16
278	Bedroom	2.2	94	MET			
279	Living Room	2.9	98	MET		61	15
280	Bedroom	2.2	94	MET			
281	Living Room	3.3	98	MET		53	13
282	Bedroom	2.3	98	MET			
283	Bedroom	2.2	97	MET			
284	Living Room	2.8	98	MET		43	7
285	Bedroom	1.6	84	MET			
286	Bedroom	1.5	76	MET			
287	Living Room	2	85	MET			
288	Bedroom	2	86	MET			
289	Living Room	2.2	90	MET			
290	Living Room	2.1	93	MET			
291	Bedroom	1.8	84	MET			
292	Bedroom	1.4	37	MET			
293	Living Room	2.1	43	MET			
294	Living Room	1.9	39	MET			
295	Bedroom	1.8	35	MET			
296	Bedroom	1.8	34	MET			
297	Living Room	3.4	83	N/A			
298	Bedroom	1.7	42	MET			
299	Living Room	2.6	55	MET			
300	Bedroom	2	54	MET			
301	Bedroom	1.9	62	MET			
302	L/K/D	2	92	N/A			
303	Bedroom	3.3	99	MET			
304	Bedroom	3.3	99	MET			
305	L/K/D	3.9	100	N/A		85	29
306	Bedroom	4	99	MET			
307	Living Room	3.4	98	MET		76	28
308	Bedroom	3.1	96	MET			
309	Living Room	3.9	98	MET		71	27
310	Bedroom	2.9	95	MET			
311	Living Room	3.8	99	MET		73	29
312	Bedroom	3.5	98	MET			
313	Bedroom	3.6	98	MET			
314	Living Room	3.9	100	MET		78	28
315	Bedroom	3.3	97	MET			
316	Bedroom	3.3	97	MET			
317	Living Room	3.9	100	MET		75	28
318	Bedroom	2.9	93	MET			

Table 08: Assessment Data

Block E - Level 04 - Part 1 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (1 OF 2) - LEVEL 04							
319	Studio	2.8	98	MET		47	15
320	Bedroom	3.2	97	MET			
321	Living Room	1.3	91	MET		40	12
322	Bedroom	1.4	92	MET			
323	Bedroom	3.6	96	MET			
324	Living Room	3.5	98	MET		54	20
325	Bedroom	3.4	98	MET			
326	Bedroom	1.1	70	MET			
327	Living Room	1.1	77	MET			
328	Bedroom	1	68	MET			
329	Bedroom	1	45	MET			
330	Living Room	0.9	40	MET			
331	L/K/D	1.6	88	N/A			
332	Bedroom	1.4	79	MET			
333	Bedroom	0.5	12	MET			
334	Living Room	0.9	45	MET			
335	Bedroom	0.9	41	MET			
336	Bedroom	0.9	37	MET			
337	Living Room	1.8	63	N/A			
338	Bedroom	0.7	27	MET			
339	Living Room	1.2	82	MET			
340	Bedroom	1.2	57	MET			
341	Bedroom	0.5	29	MET			
342	L/K/D	2	86	N/A			
343	Bedroom	1.1	51	MET			
344	Bedroom	1	35	MET			
345	L/K/D	2.5	79	N/A		39	4
346	Bedroom	1.5	71	MET			
347	Bedroom	1.4	57	MET			
348	Living Room	1.9	56	MET		37	1
349	Bedroom	1.3	44	MET			
350	Bedroom	1.1	47	MET			
351	Living Room	1.7	52	MET		29	0
352	Bedroom	1.2	46	MET			
353	Living Room	1.7	49	MET		26	0
354	Bedroom	1.2	42	MET			
355	Living Room	1.4	42	MET		22	0
356	Bedroom	0.9	36	MET			
357	Bedroom	1.2	76	MET			
358	Living Room	1.7	82	MET			
359	Bedroom	1.5	81	MET			
360	Living Room	2.2	92	MET			
361	Living Room	2.1	93	MET			
362	Bedroom	1.4	80	MET			
363	Living Room	1.6	31	MET			
364	Living Room	1.2	26	MET			
365	Bedroom	1.1	24	MET			
366	Bedroom	1.2	24	MET			
367	Living Room	2.4	72	N/A			
368	Bedroom	1.3	34	MET			
369	Living Room	1.6	42	MET			
370	Bedroom	1.7	38	MET			
371	Bedroom	1.8	51	MET			
372	L/K/D	1.7	80	N/A			
373	Bedroom	1.5	63	MET			

Table 09: Assessment Data

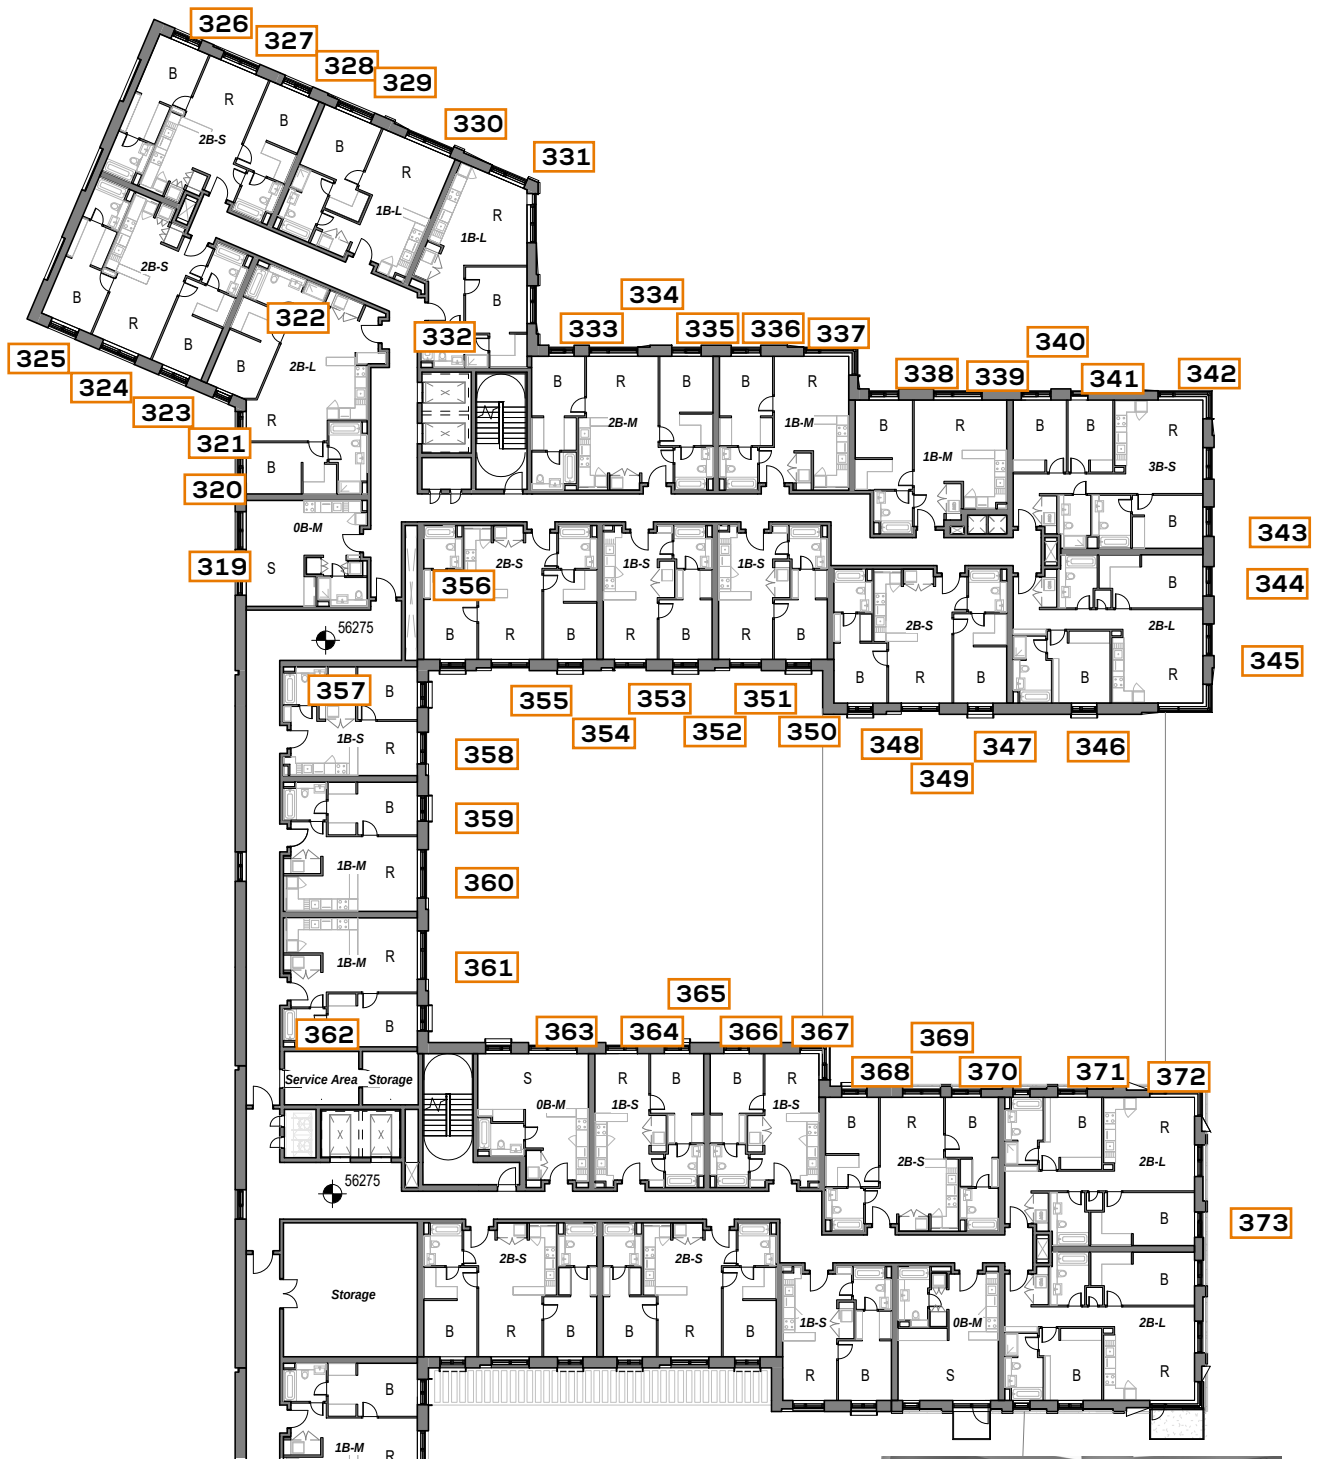


Fig. 10: Floor Plan



Block E - Level 04 - Part 2 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (2 OF 2) - LEVEL 04							
374	Bedroom	1.5	58	MET			
375	L/K/D	3.2	100	N/A		43	19
376	Bedroom	2.4	98	MET			
377	Living Room	2.5	98	MET		69	20
378	Bedroom	2.4	98	MET			
379	Living Room	2.2	100	MET		46	22
380	Bedroom	2.3	94	MET			
381	Living Room	2.4	98	MET		37	20
382	Bedroom	2.5	98	MET			
383	Bedroom	2.5	98	MET			
384	Living Room	2.1	96	MET		31	15
385	Bedroom	1.8	90	MET			
386	Bedroom	1.6	76	MET			
387	Living Room	2.5	88	MET			
388	Bedroom	2.2	90	MET			
389	Living Room	2.7	98	MET			
390	Living Room	2.6	95	MET			
391	Bedroom	2.1	93	MET			
392	Bedroom	1.6	50	MET			
393	Living Room	2.5	59	MET			
394	Living Room	2.1	51	MET			
395	Bedroom	1.8	47	MET			
396	Bedroom	1.8	47	MET			
397	Living Room	3.6	87	N/A			
398	Bedroom	1.9	52	MET			
399	Living Room	3.1	65	MET			
400	Bedroom	2.2	63	MET			
401	Bedroom	2.1	69	MET			
402	L/K/D	2.1	94	N/A			
403	Bedroom	3.4	99	MET			
404	Bedroom	3.4	99	MET			
405	L/K/D	4	100	N/A		87	30
406	Bedroom	4.2	99	MET			
407	Living Room	3.4	98	MET		76	28
408	Bedroom	3.2	96	MET			
409	Living Room	4	98	MET		72	28
410	Bedroom	3	95	MET			
411	Living Room	3.9	99	MET		74	30
412	Bedroom	3.6	98	MET			
413	Bedroom	3.6	98	MET			
414	Living Room	3.9	100	MET		77	28
415	Bedroom	3.3	97	MET			
416	Bedroom	3.2	97	MET			
417	Living Room	3.7	100	MET		73	28
418	Bedroom	2.3	93	MET			

Table 10: Assessment Data

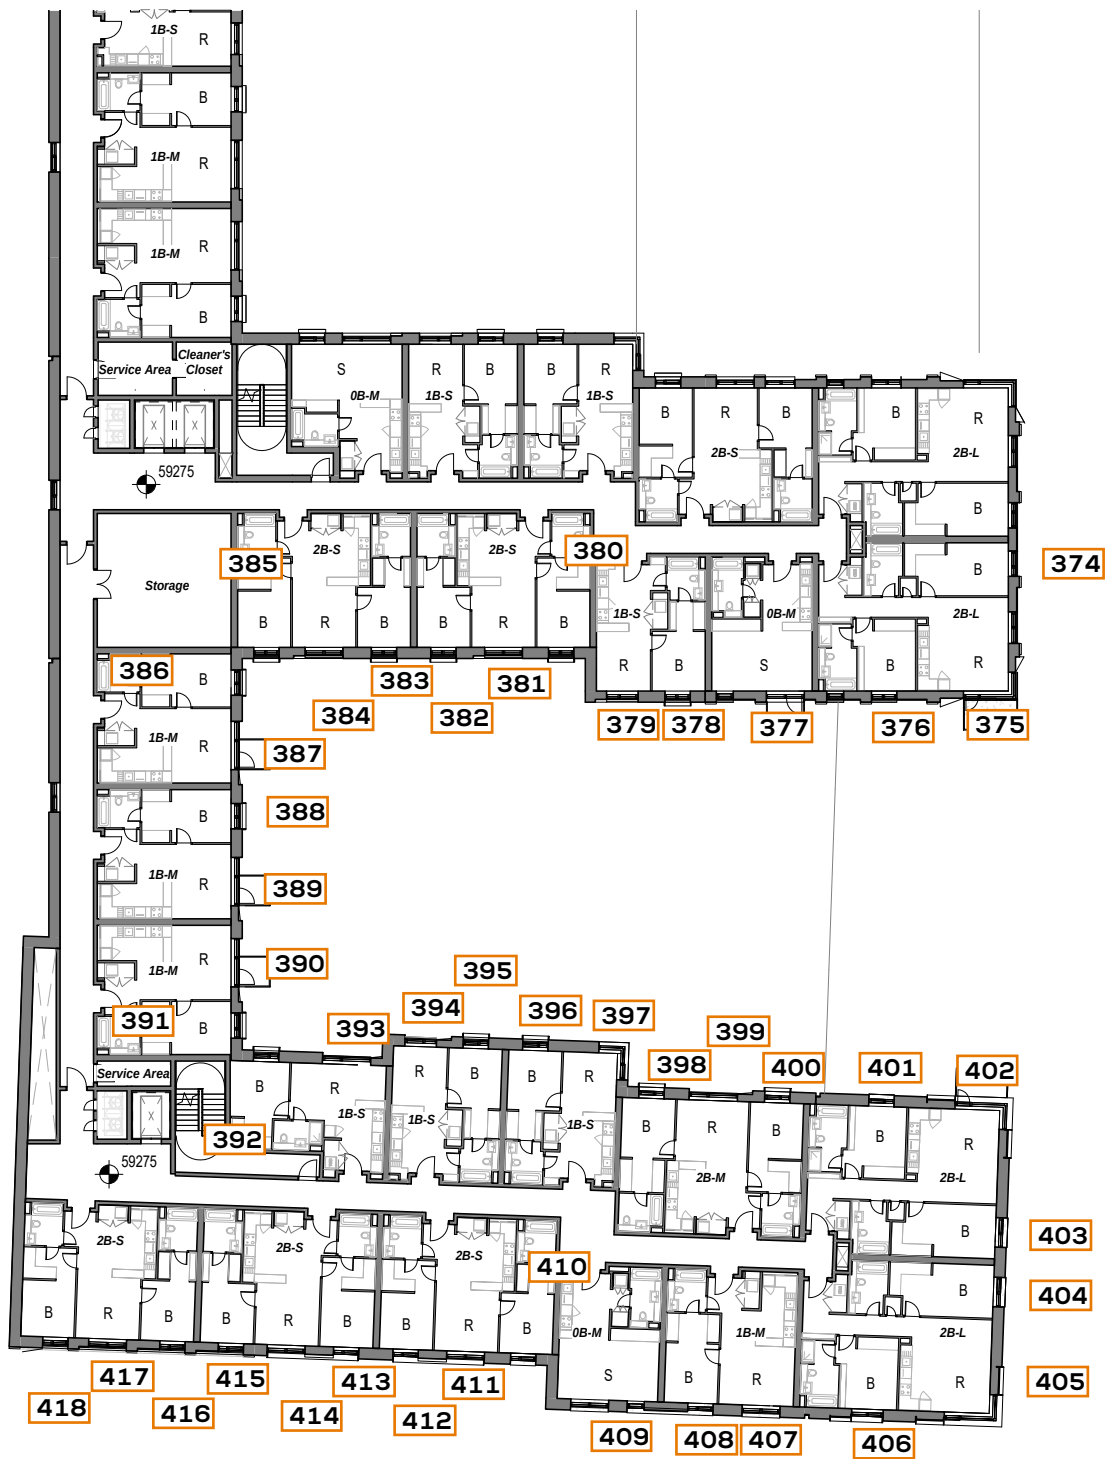


Fig. 11: Floor Plan



Block E - Level 05 - Part 1 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (1 OF 2) - LEVEL 05							
419	Studio	2.9	98	MET		47	15
420	Bedroom	3.3	97	MET			
421	Living Room	1.3	91	MET		40	12
422	Bedroom	1.5	92	MET			
423	Bedroom	3.6	96	MET			
424	Living Room	3.5	98	MET		54	20
425	Bedroom	3.5	98	MET			
426	Bedroom	1.3	72	MET			
427	Living Room	1.3	78	MET			
428	Bedroom	1.1	70	MET			
429	Bedroom	1.1	52	MET			
430	Living Room	1	43	MET			
431	L/K/D	1.7	88	N/A			
432	Bedroom	1.5	79	MET			
433	Bedroom	0.5	14	MET			
434	Living Room	0.9	50	MET			
435	Bedroom	1	44	MET			
436	Bedroom	1	40	MET			
437	Living Room	1.9	68	N/A			
438	Bedroom	0.7	27	MET			
439	Living Room	1.2	85	MET			
440	Bedroom	1.3	57	MET			
441	Bedroom	0.7	29	MET			
442	L/K/D	2.2	90	N/A			
443	Bedroom	1.3	55	MET			
444	Bedroom	1.1	40	MET			
445	L/K/D	2.7	80	N/A		46	7
446	Bedroom	1.7	76	MET			
447	Bedroom	1.6	69	MET			
448	Living Room	2.1	66	MET		45	1
449	Bedroom	1.6	60	MET			
450	Bedroom	1.3	65	MET			
451	Living Room	2	70	MET		34	1
452	Bedroom	1.5	62	MET			
453	Living Room	2	64	MET		32	0
454	Bedroom	1.4	58	MET			
455	Living Room	1.6	53	MET		28	0
456	Bedroom	1	46	MET			
457	Bedroom	1.3	77	MET			
458	Living Room	1.8	84	MET			
459	Bedroom	1.6	83	MET			
460	Living Room	2.5	94	MET			
461	Living Room	2.3	94	MET			
462	Bedroom	1.5	81	MET			
463	Living Room	1.8	39	MET			
464	Living Room	1.4	34	MET			
465	Bedroom	1.4	31	MET			
466	Bedroom	1.4	31	MET			
467	Living Room	2.7	83	N/A			
468	Bedroom	1.5	41	MET			
469	Living Room	1.8	47	MET			
470	Bedroom	1.9	43	MET			
471	Bedroom	1.9	57	MET			
472	L/K/D	2.4	82	N/A			
473	Bedroom	1.3	64	MET			

Table 11: Assessment Data

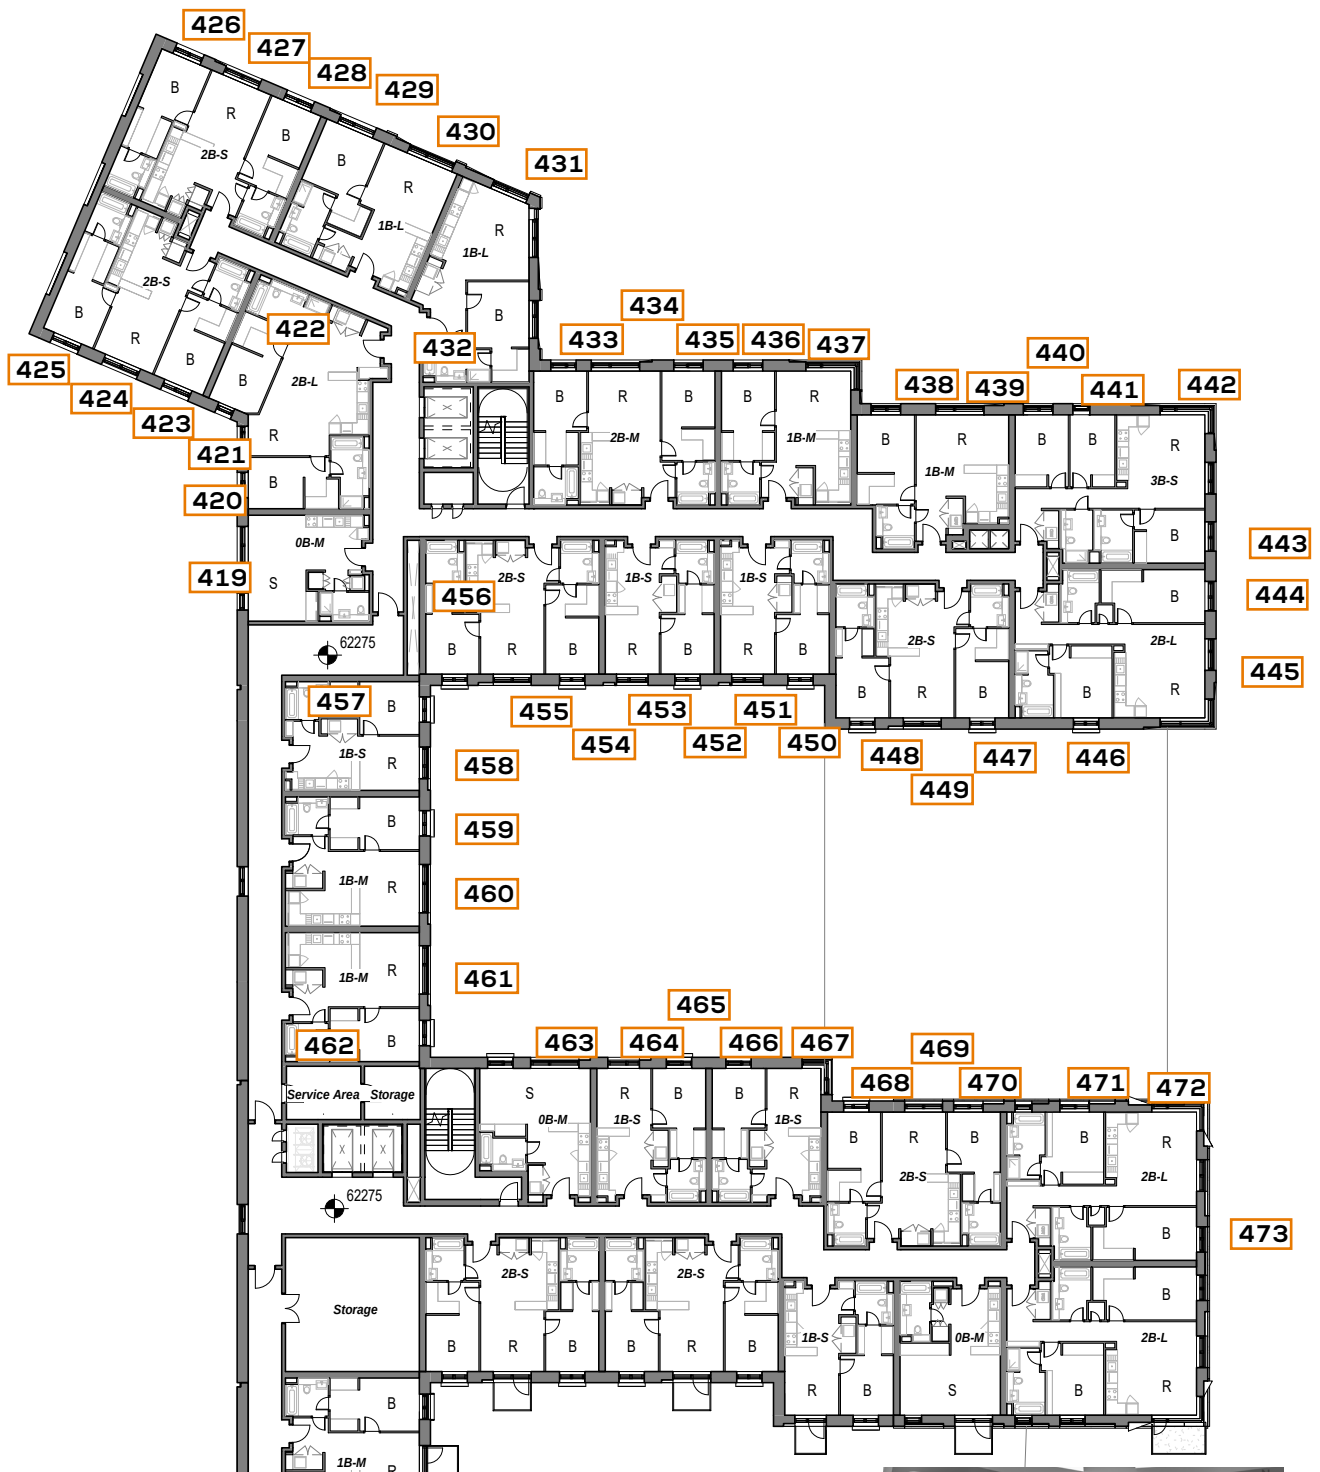


Fig. 12: Floor Plan

