

Block E - Level 05 - Part 2 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (2 OF 2) - LEVEL 05							
474	Bedroom	1.4	60	MET			
475	L/K/D	3.7	100	N/A		58	26
476	Bedroom	2.6	98	MET			
477	Living Room	2.8	98	MET		75	26
478	Bedroom	2.6	98	MET			
479	Living Room	2.5	100	MET		50	26
480	Bedroom	2.5	94	MET			
481	Living Room	2.7	98	MET		42	25
482	Bedroom	2.7	98	MET			
483	Bedroom	2.7	98	MET			
484	Living Room	2.6	99	MET		45	20
485	Bedroom	2.3	96	MET			
486	Bedroom	1.7	77	MET			
487	Living Room	3.5	91	MET			
488	Bedroom	2.3	94	MET			
489	Living Room	4.1	98	MET			
490	Living Room	4.1	98	MET			
491	Bedroom	2.5	97	MET			
492	Bedroom	2	72	MET			
493	Living Room	3	76	MET			
494	Living Room	2.5	66	MET			
495	Bedroom	2.7	64	MET			
496	Bedroom	2.7	63	MET			
497	Living Room	4	91	N/A			
498	Living Room	2.9	72	MET			
499	Kitchen	2.2	65	MET			
500	Living Room	2.5	97	N/A			
501	Living Room	3.6	100	N/A		87	30
502	Kitchen	4	100	MET			
503	L/K/D	2.7	99	MET		81	30
504	L/K/D	3.5	99	MET		79	29
505	Bedroom	3.1	95	MET			
506	Living Room	3.9	99	MET		74	30
507	Bedroom	3.6	98	MET			
508	Bedroom	3.7	98	MET			
509	Living Room	3.9	99	MET		77	28
510	Bedroom	2.8	94	MET			
511	Bedroom	2.8	94	MET			
512	Living Room	3.4	99	MET		64	26
513	Bedroom	3.1	97	MET			

Table 12: Assessment Data

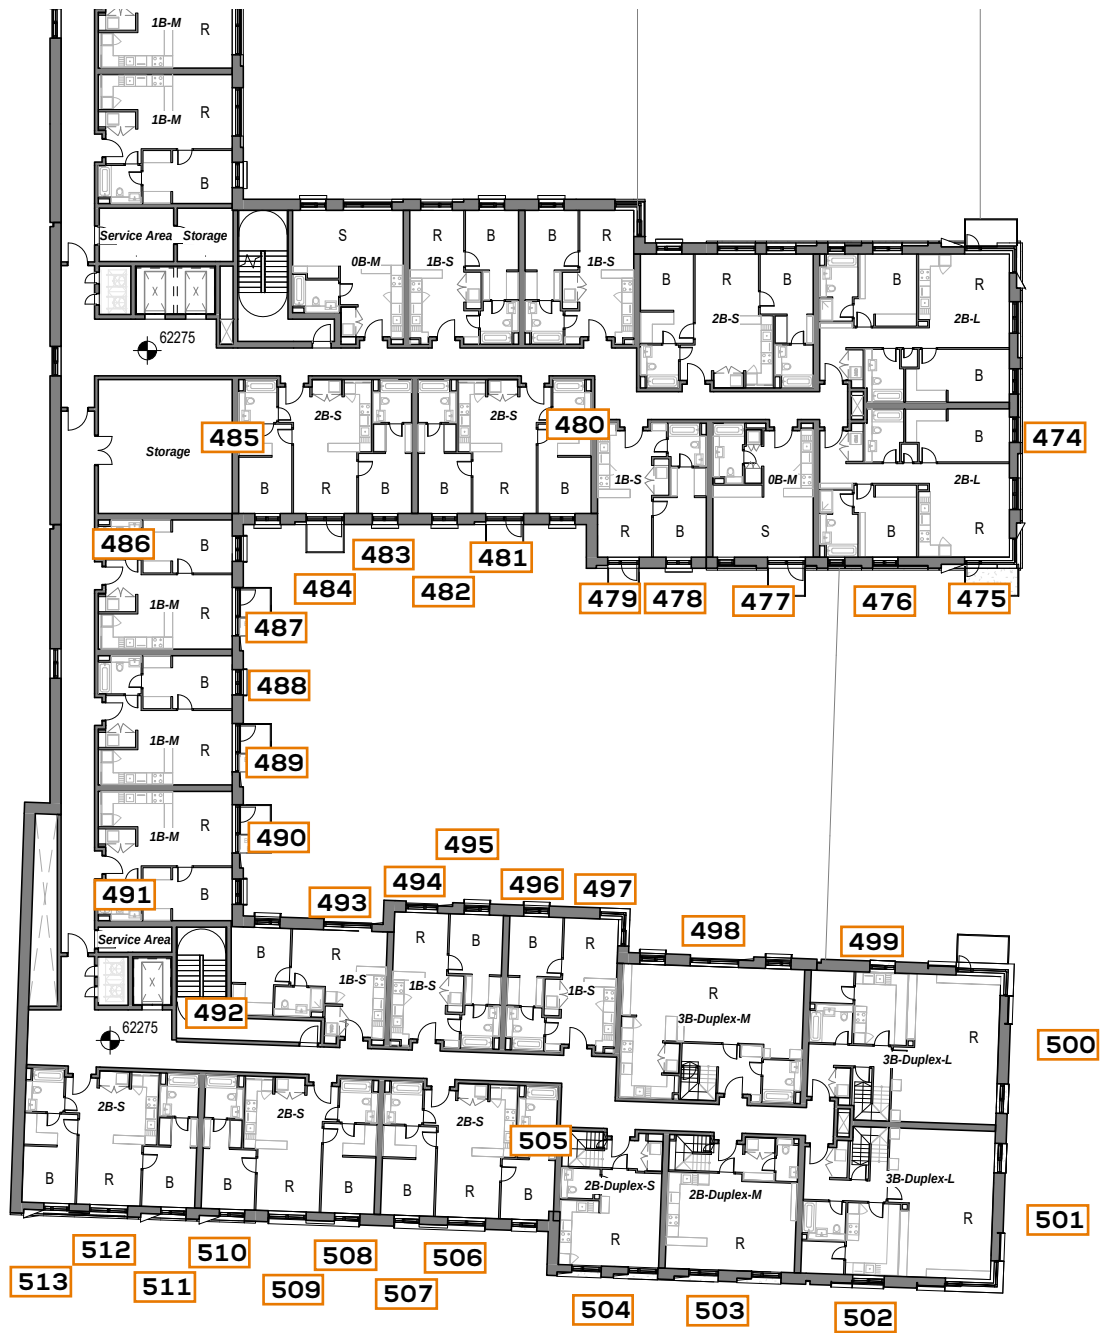


Fig. 13: Floor Plan



Block E - Level 06 - Part 1 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (1 OF 2) - LEVEL 06							
514	Studio	2.4	98	MET		45	15
515	Bedroom	3.3	97	MET			
516	Living Room	1	91	MET		34	12
517	Bedroom	1.1	92	MET			
518	Bedroom	3.7	96	MET			
519	Living Room	2.6	97	MET		33	21
520	Bedroom	3.6	98	MET			
521	Bedroom	1.4	74	MET			
522	Living Room	1.3	79	MET			
523	Bedroom	1.2	72	MET			
524	Bedroom	1.2	58	MET			
525	Living Room	0.7	35	MET			
526	L/K/D	1.4	87	N/A			
527	Bedroom	1.5	79	MET			
528	Bedroom	0.5	18	MET			
529	Living Room	0.6	25	MET			
530	Bedroom	1.1	49	MET			
531	Bedroom	1.1	44	MET			
532	Living Room	1.5	71	N/A			
533	Bedroom	0.8	29	MET			
534	Living Room	0.7	87	MET			
535	Bedroom	1.4	59	MET			
536	Bedroom	0.6	31	MET			
537	L/K/D	1.9	95	N/A			
538	Bedroom	1.5	59	MET			
539	Bedroom	1.3	46	MET			
540	L/K/D	2.4	77	N/A		30	10
541	Bedroom	1.9	88	MET			
542	Bedroom	1.9	89	MET			
543	Living Room	1.6	78	MET		27	5
544	Bedroom	1.9	85	MET			
545	Bedroom	1.6	91	MET			
546	Living Room	1.5	87	MET		26	8
547	Bedroom	1.7	85	MET			
548	Living Room	1.5	74	MET		20	5
549	Bedroom	1.6	81	MET			
550	Living Room	1.2	66	MET		18	3
551	Bedroom	1.2	64	MET			
552	Bedroom	1.3	77	MET			
553	Living Room	2	85	MET			
554	Bedroom	1.8	87	MET			
555	Living Room	1.9	90	MET			
556	Living Room	2	93	MET			
557	Bedroom	1.7	83	MET			
558	Living Room	2.2	47	MET			
559	Living Room	1.6	44	MET			
560	Bedroom	1.6	41	MET			
561	Bedroom	1.6	41	MET			
562	Living Room	3	87	N/A			
563	Bedroom	1.7	50	MET			
564	Living Room	2	54	MET			
565	Bedroom	2.2	51	MET			
566	Bedroom	2.1	62	MET			
567	L/K/D	2.2	79	N/A			
568	Bedroom	1.4	68	MET			

Table 13: Assessment Data

Block E - Level 06 - Part 2 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (2 OF 2) - LEVEL 06							
569	Bedroom	1.5	65	MET			
570	L/K/D	3.9	100	N/A		60	27
571	Bedroom	2.7	98	MET			
572	Living Room	2.9	98	MET		77	28
573	Bedroom	2.8	98	MET			
574	Living Room	2.8	100	MET		56	28
575	Bedroom	2.6	94	MET			
576	Living Room	2.9	98	MET		43	26
577	Bedroom	2.8	98	MET			
578	Bedroom	2.9	98	MET			
579	Living Room	2.9	99	MET		53	27
580	Bedroom	2.9	97	MET			
581	Bedroom	2.7	96	MET			
582	Living Room	1.7	94	MET		42	23
583	Bedroom	2.6	95	MET			
584	Bedroom	5	91	MET			
585	Bedroom	2.7	92	MET			
586	Bedroom	2.3	78	MET			
587	Bedroom	6.1	100	N/A			
588	Bedroom	3.6	98	MET			
589	Bedroom	3.7	98	MET			
590	Bedroom	7.6	100	N/A			
591	Bedroom	3.8	99	MET			
592	Bedroom	3.6	98	MET			
593	Bedroom	3.6	98	MET			
594	Bedroom	4.1	98	MET			
595	Bedroom	4.5	100	MET			

Table 14: Assessment Data

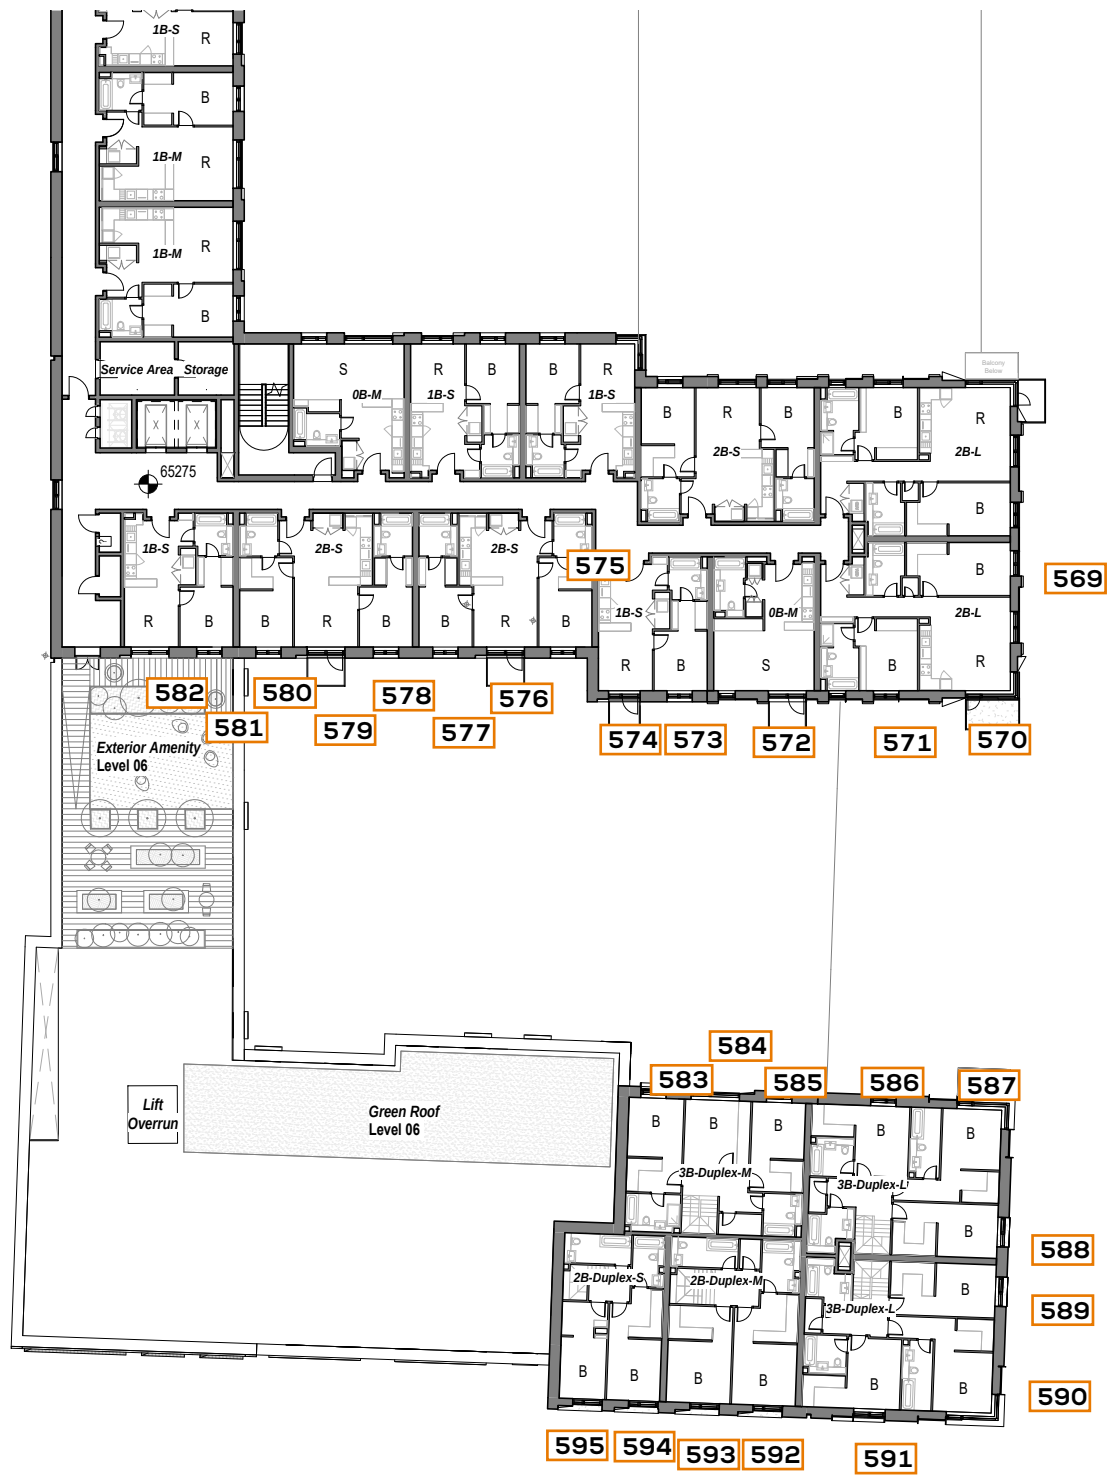


Fig. 15: Floor Plan



Block E - Level 07 - Part 1 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (1 OF 2) - LEVEL 07							
596	Studio	2.4	98	MET		45	15
597	Bedroom	3.3	97	MET			
598	Living Room	0.9	91	MET		34	12
599	Bedroom	1.1	92	MET			
600	Bedroom	3.7	96	MET			
601	Living Room	2.6	98	MET		33	21
602	Bedroom	3.7	98	MET			
603	Bedroom	1.4	75	MET			
604	Living Room	0.9	76	MET			
605	Bedroom	1.3	72	MET			
606	Bedroom	1.3	65	MET			
607	Living Room	0.8	39	MET			
608	L/K/D	1.5	87	N/A			
609	Bedroom	1.6	79	MET			
610	Bedroom	0.6	20	MET			
611	Living Room	0.7	42	MET			
612	Bedroom	1.3	53	MET			
613	Bedroom	1.2	47	MET			
614	Living Room	1.6	74	N/A			
615	Bedroom	0.8	32	MET			
616	Living Room	0.9	88	MET			
617	Bedroom	1.5	60	MET			
618	Bedroom	0.6	33	MET			
619	L/K/D	2.2	97	N/A			
620	Bedroom	1.8	67	MET			
621	Bedroom	1.6	55	MET			
622	L/K/D	2.8	78	N/A		40	14
623	Bedroom	2.2	97	MET			
624	Bedroom	2.3	98	MET			
625	Living Room	2.1	99	MET		35	12
626	Bedroom	2.2	98	MET			
627	Bedroom	1.9	96	MET			
628	Living Room	2	99	MET		32	13
629	Bedroom	2	97	MET			
630	Living Room	1.8	94	MET		29	10
631	Bedroom	1.9	95	MET			
632	Living Room	1.6	84	MET		22	7
633	Bedroom	1.4	82	MET			
634	Bedroom	1.4	78	MET			
635	Living Room	2.2	87	MET			
636	Bedroom	2	91	MET			
637	Living Room	2.4	96	MET			
638	Living Room	2.3	93	MET			
639	Bedroom	1.9	86	MET			
640	Living Room	2.5	63	MET			
641	Living Room	2	59	MET			
642	Bedroom	1.9	56	MET			
643	Bedroom	1.9	55	MET			
644	Living Room	3.4	90	N/A			
645	Bedroom	1.9	65	MET			
646	Living Room	1.7	53	MET			
647	Bedroom	1.9	53	MET			
648	Bedroom	1.8	57	MET			
649	L/K/D	2.3	82	N/A			
650	Bedroom	1.6	74	MET			

Table 15: Assessment Data

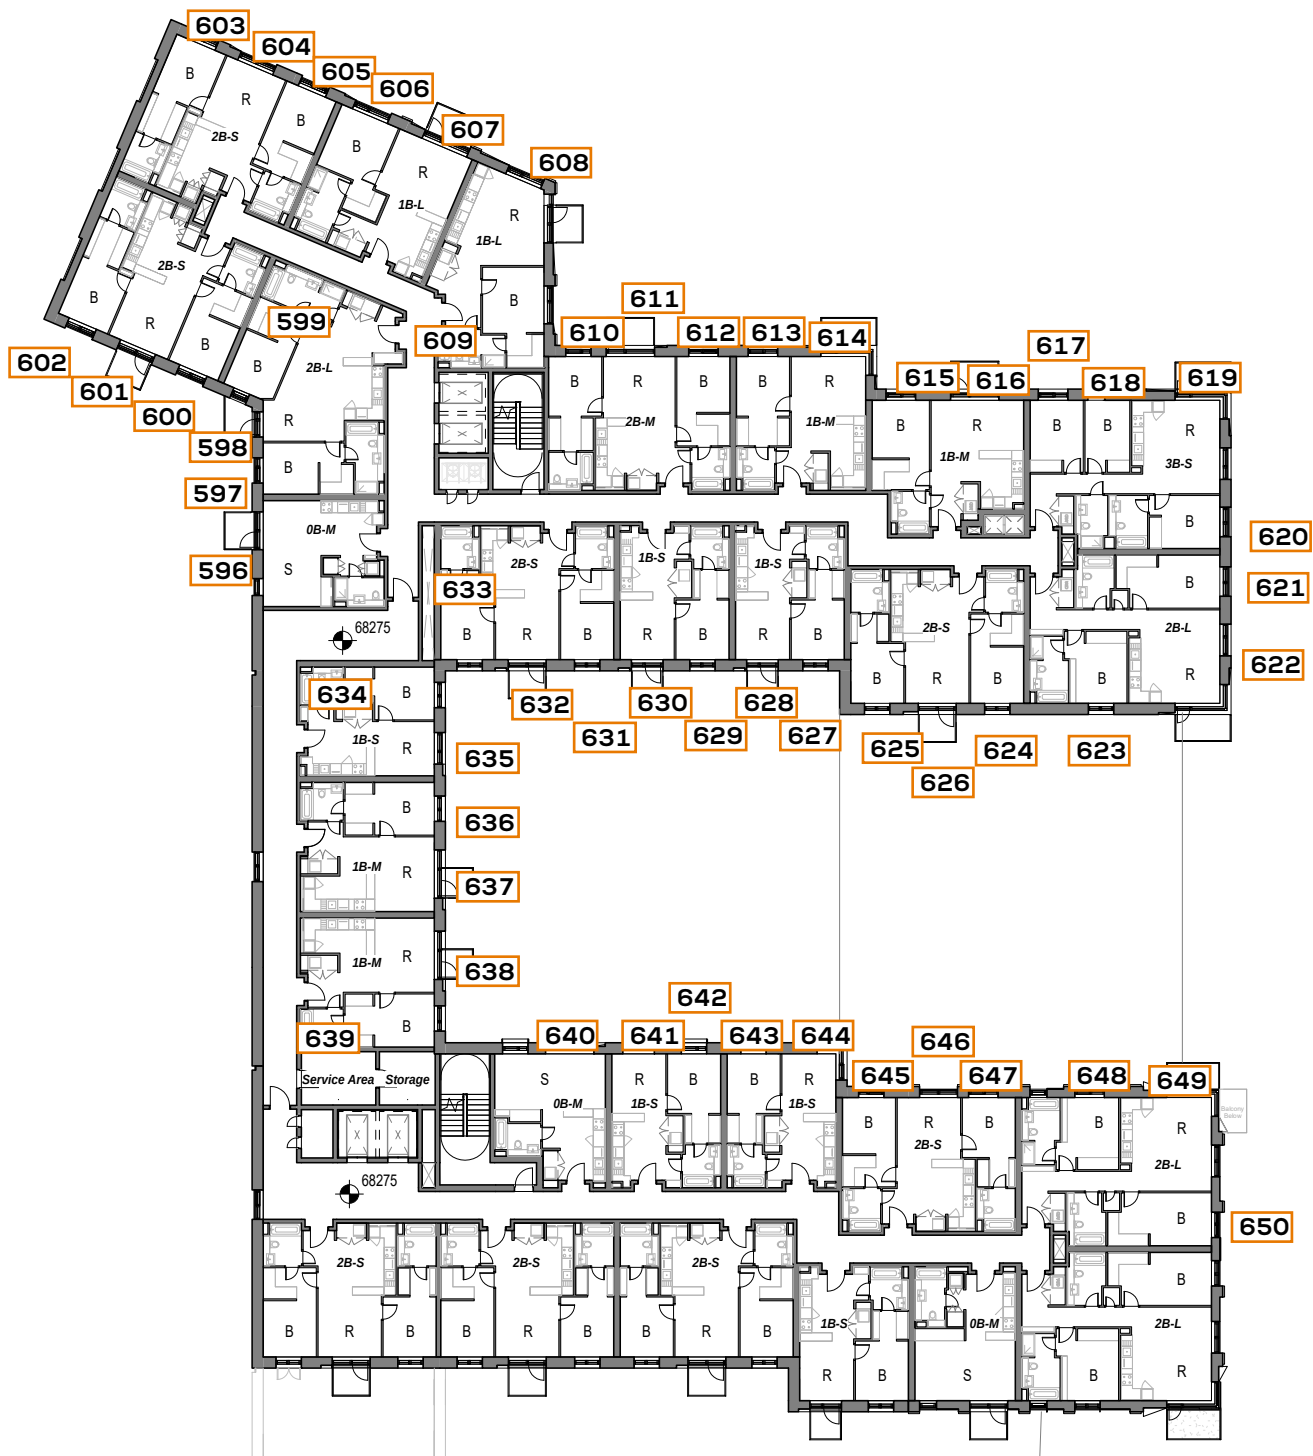


Fig. 16: Floor Plan



Block E - Level 07 - Part 2 of 2

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (2 OF 2) – LEVEL 07							
651	Bedroom	1.7	73	MET			
652	L/K/D	3.6	99	N/A		49	26
653	Bedroom	2	98	MET			
654	Living Room	2.7	98	MET		49	28
655	Bedroom	2.9	98	MET			
656	Living Room	2.9	100	MET		56	28
657	Bedroom	2.7	94	MET			
658	Living Room	3	98	MET		44	27
659	Bedroom	2.9	98	MET			
660	Bedroom	2.9	98	MET			
661	Living Room	3	99	MET		54	28
662	Bedroom	3	97	MET			
663	Bedroom	2.9	96	MET			
664	Living Room	2.4	99	MET		42	23
665	Bedroom	2.8	98	MET			

Table 16: Assessment Data

