

Block F - Level 08 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 08							
1152	Bedroom	2.5	99	MET			
1153	L/K/D	1.5	93	MET		27	12
1154	Bedroom	3	95	MET			
1155	Living Room	3.6	100	MET		40	10
1156	Bedroom	3.4	98	MET			
1157	Living Room	2.5	100	MET		30	11
1158	Bedroom	3.2	98	MET			
1159	Living Room	2.4	97	MET		23	9
1160	Bedroom	3	97	MET			
1161	Living Room	1.8	87	MET		21	10
1162	Bedroom	2.7	81	MET			
1163	L/K/D	0.9	51	MET		18	11
1164	Bedroom	3.4	92	MET			
1165	L/K/D	2.1	87	N/A		20	8
1166	Bedroom	1.5	58	MET			
1167	Bedroom	1.3	55	MET			
1168	Living Room	0.6	26	MET			
1169	Bedroom	1.4	53	MET			
1170	Bedroom	1.6	60	MET			
1171	Living Room	0.9	55	MET			
1172	Bedroom	1.7	60	MET			
1173	Living Room	1.6	61	MET			
1174	Bedroom	1.8	62	MET			
1175	Living Room	0.9	54	MET			
1176	Bedroom	1.7	56	MET			
1177	Bedroom	2.6	97	MET			
1178	Living Room	2.5	100	MET		44	23
1179	Bedroom	2.8	98	MET			
1180	Living Room	2.3	98	MET		41	21
1181	Bedroom	2.6	97	MET			
1182	Living Room	2.1	97	MET		30	17
1183	Bedroom	1.6	72	MET			
1184	Bedroom	1.5	86	MET			
1185	Living Room	2.3	100	MET		58	15

Table 32: Assessment Data



Fig. 33: Floor Plan

Block F - Level 09 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 09							
1186	Bedroom	2.3	99	MET			
1187	L/K/D	1.7	99	MET		29	13
1188	Bedroom	3.2	95	MET			
1189	Living Room	3.9	100	MET		43	13
1190	Bedroom	3.5	98	MET			
1191	Living Room	2.8	100	MET		29	13
1192	Bedroom	3.3	98	MET			
1193	Living Room	2.7	100	MET		24	11
1194	Bedroom	3	97	MET			
1195	Living Room	2.1	93	MET		25	13
1196	Bedroom	2.9	92	MET			
1197	L/K/D	1	54	MET		16	11
1198	Bedroom	3.5	98	MET			
1199	L/K/D	2.1	87	N/A		16	6
1200	Bedroom	1.4	67	MET			
1201	Bedroom	1.4	61	MET			
1202	Living Room	0.7	29	MET			
1203	Bedroom	1.5	57	MET			
1204	Bedroom	1.7	65	MET			
1205	Living Room	1	55	MET			
1206	Bedroom	1.7	59	MET			
1207	Living Room	1.6	68	MET			
1208	Bedroom	1.8	60	MET			
1209	Living Room	1	62	MET			
1210	Bedroom	1.7	58	MET			
1211	Bedroom	2.7	97	MET			
1212	Living Room	2.6	100	MET		46	24
1213	Bedroom	2.9	98	MET			
1214	Living Room	2.5	98	MET		46	24
1215	Bedroom	2.7	97	MET			
1216	Living Room	2.3	96	MET		33	19
1217	Bedroom	1.7	74	MET			
1218	Bedroom	1.6	89	MET			
1219	Living Room	2.5	100	MET		64	16

Table 33: Assessment Data

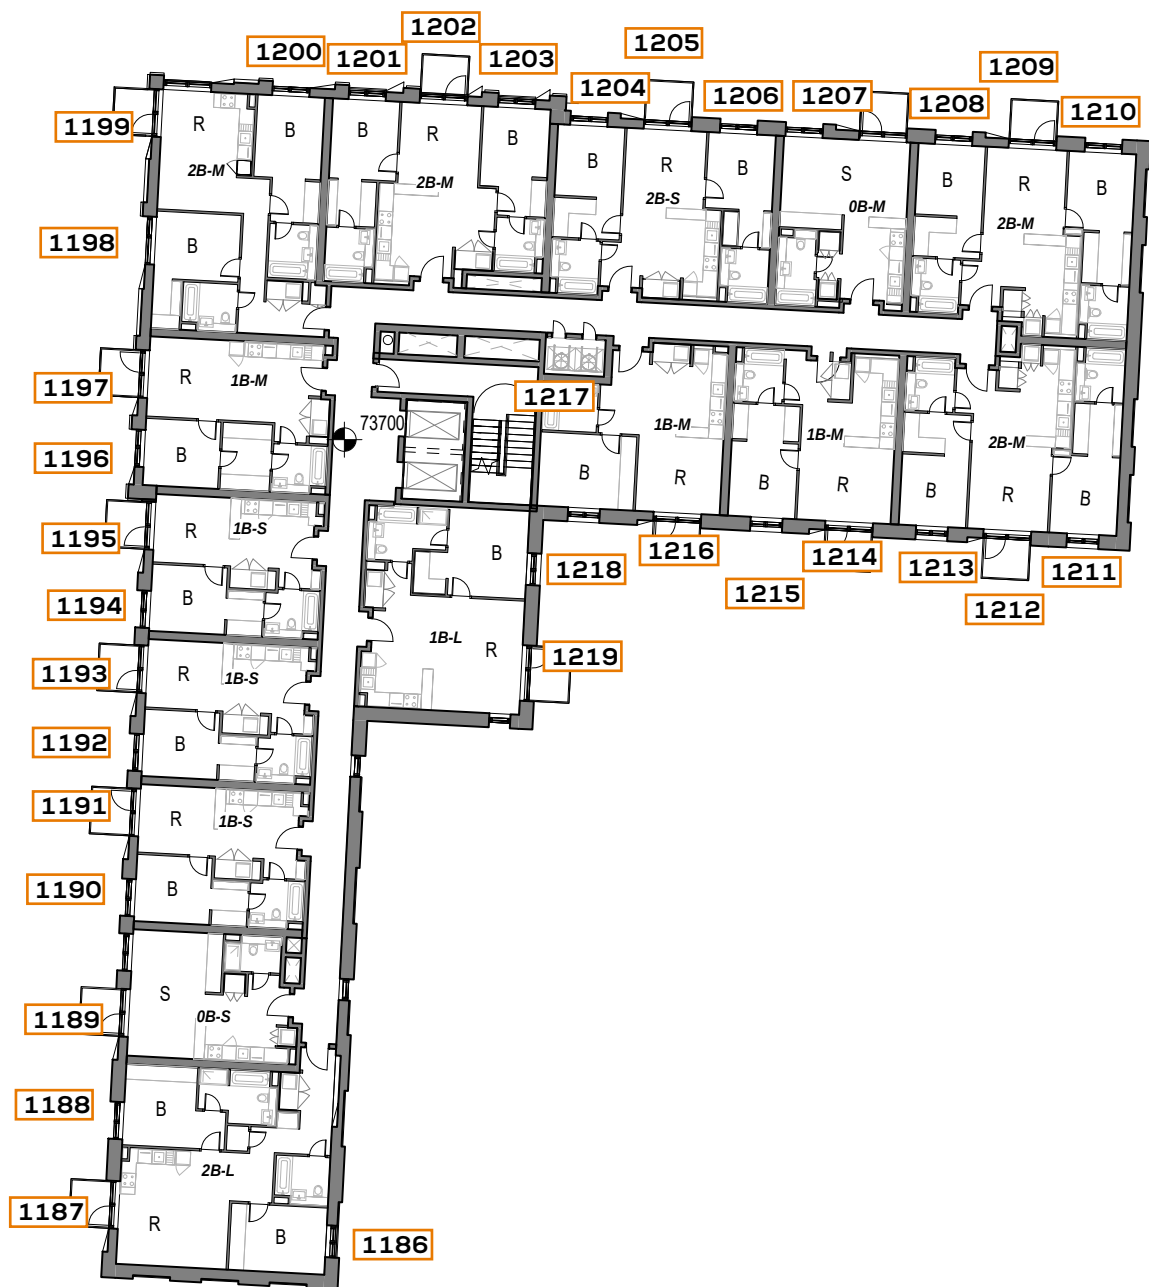


Fig. 34: Floor Plan



Block F - Level 10 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 10							
1220	Bedroom	2.3	99	MET			
1221	L/K/D	2.8	99	MET		49	15
1222	Bedroom	3.4	95	MET			
1223	Living Room	5.4	100	MET		48	15
1224	Bedroom	3.7	98	MET			
1225	Living Room	4.8	100	MET		48	15
1226	Bedroom	3.7	98	MET			
1227	Living Room	4.7	100	MET		44	14
1228	Bedroom	3.5	97	MET			
1229	Living Room	4.1	100	MET		43	14
1230	Bedroom	3.1	97	MET			
1231	L/K/D	1.6	67	MET		32	8
1232	Bedroom	4.2	99	MET			
1233	L/K/D	6.4	100	N/A		41	10
1234	Bedroom	1.7	81	MET			
1235	Bedroom	1.1	53	MET			
1236	Living Room	0.9	43	MET			
1237	Bedroom	1.2	48	MET			
1238	Bedroom	2.1	77	MET			
1239	Living Room	1.5	66	MET			
1240	Bedroom	2.1	68	MET			
1241	Living Room	2.1	85	MET			
1242	Bedroom	2.2	68	MET			
1243	Living Room	1.5	67	MET			
1244	Bedroom	2.1	63	MET			
1245	Bedroom	2.9	97	MET			
1246	Living Room	2.7	100	MET		49	25
1247	Bedroom	3.2	98	MET			
1248	Living Room	2.5	98	MET		50	26
1249	Bedroom	3	97	MET			
1250	Living Room	2.5	99	MET		44	22
1251	Bedroom	2.1	91	MET			
1252	Bedroom	1.7	93	MET			
1253	Living Room	3.6	100	MET		76	20

Table 34: Assessment Data

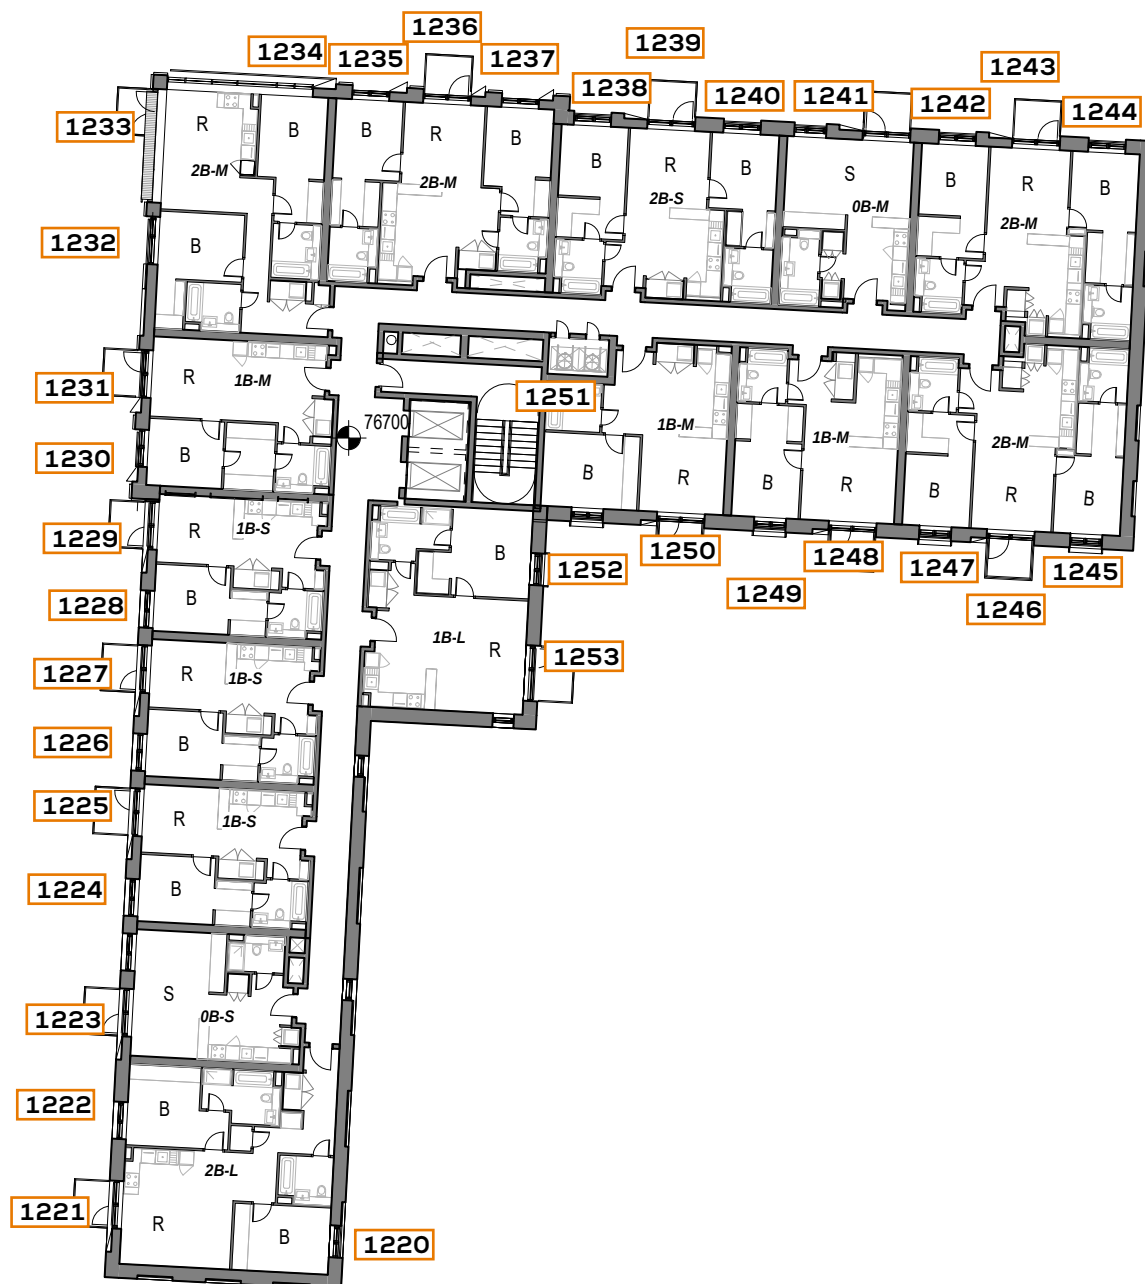


Fig. 35: Floor Plan



Block F - Level 11 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 11							
1254	Bedroom	1.7	72	MET			
1255	Living Room	1.8	69	MET			
1256	Bedroom	1.8	66	MET			
1257	Bedroom	2.1	76	MET			
1258	Living Room	2.6	78	MET			
1259	Bedroom	2	68	MET			
1260	Living Room	2.8	89	MET			
1261	Bedroom	2.2	68	MET			
1262	Living Room	2.5	70	MET			
1263	Bedroom	2	62	MET			
1264	Bedroom	2.7	97	MET			
1265	Living Room	4.3	100	MET		81	29
1266	Bedroom	3	98	MET			
1267	Living Room	4.1	98	MET		82	30
1268	Bedroom	2.8	97	MET			
1269	Living Room	4.4	99	MET		82	30
1270	Bedroom	2.3	94	MET			

Table 35: Assessment Data



Fig. 36: Floor Plan



5 INTERNAL SUNLIGHT ASSESSMENTS

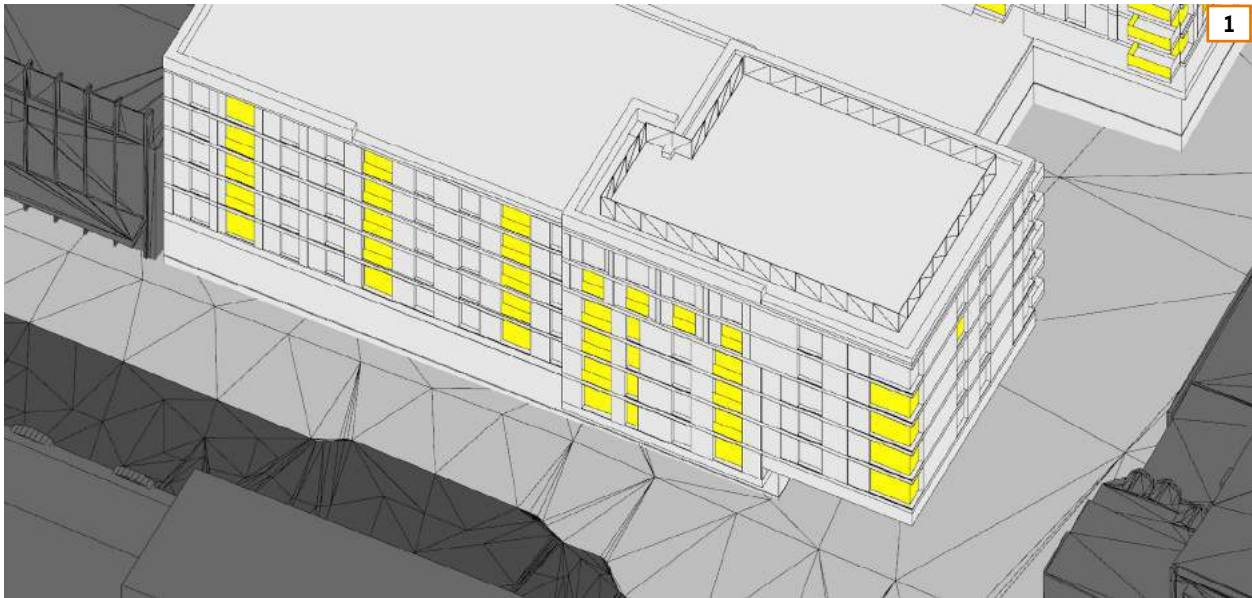
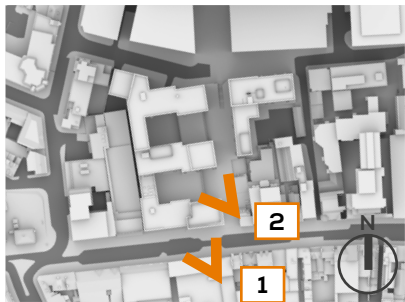
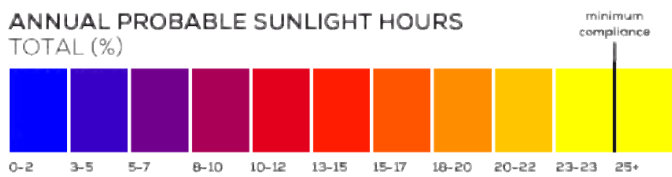


Fig. 37: Annual Probable Sunlight Hours - View 1



Fig. 38: Annual Probable Sunlight Hours - View 2



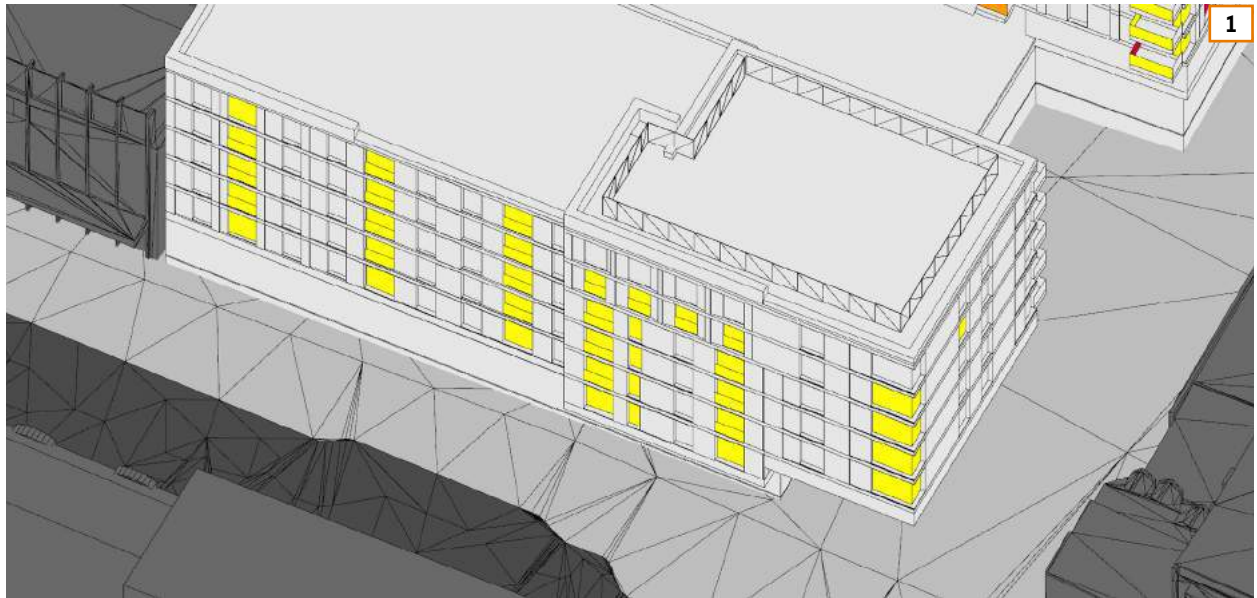


Fig. 39: Winter Probable Sunlight Hours - View 1

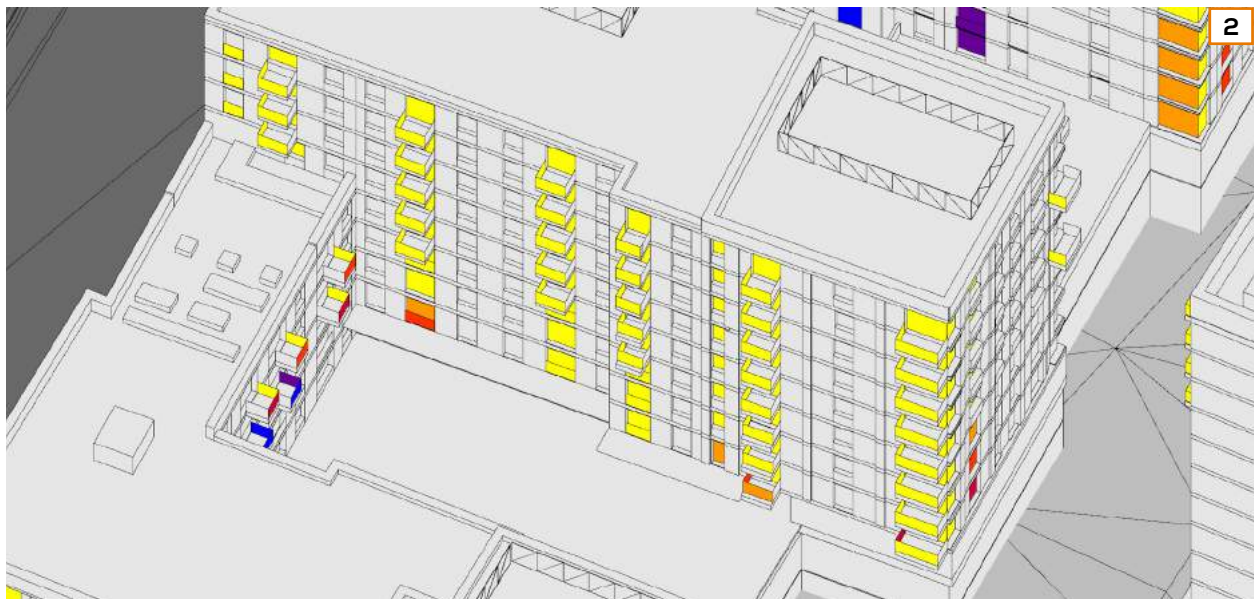


Fig. 40: Winter Probable Sunlight Hours - View 2

